

# 新世纪につなぐ年

平成12年2月8日

## 管理組合議会定例会 =管理者の大綱説明=

報  
がくはい

第3号  
編集・発行  
岳南排水路管理組合  
富士市今泉654番地の1  
☎(0545)51-2623  
FAX(0545)51-2676

本定例会にご提案申し上げます。  
す議案の審議に先立ちまして、  
私から議案の総括的な説明を申  
し上げ、議員各位のご理解とご  
協力を賜りたいと存じます。

### 使用工場を取り巻く状況

我が国経済は長引く景気低迷  
からようやく脱し、ゆるやかな  
回復軌道にあるという言葉も聞  
かれるところではございますが、  
地元経済においては依然として、  
総体的に厳しい状況下にあると  
いう認識が実態ではないかと考  
えております。

昨年には岳南排水路使用工場  
において、廃止および操業休止  
工場が続出し、当組合の運営管  
理にも少なからず、影響が及ん  
でいるところであります。

現在の当組合運営の所要経費  
は、管路施設等の使用の対価と  
して徴収する使用料により支弁  
されているものであります。この  
財源の下に地震等の災害に

議第一号 「管理組合職員の  
懲戒の手続および効果に関する  
条例」の一部を改正する条例制  
定についてでございますが、本  
条例の根拠条項の繰り下げにか  
かる地方公務員法の一部改正にか  
けては、工事請負差金相

伴うものでございます。  
議第二号 「岳南排水路の設  
置、管理、使用料等に関する条  
例」の一部を改正する条例制定  
についてでありますが、本条例  
中、土地占用料にかかる条項に  
ついては管理市である富士市の  
普通河川条例に準拠して定めて  
おりまして、この準拠条項の改  
正に伴うものであります。

議第四号 平成十一年度予算  
についてでありますが、まず予  
算の総額に、歳入歳出それぞれ  
一、五八二万二千円を減額し、  
八億九八二万円とするもので  
ございます。その補正の主なるも  
のは、歳入におきましては、使  
用料及び手数料の減額でありま  
すが、廃止工場、休止工場の増  
加などによる排水量の減少によ  
る使用料収入の減額補正、また利子率  
の低下に伴う岳南排水路基金及び  
職員退職手当基金の運用地金の減額でござ  
ります。

歳出につきましては、組合運  
営に係る一般管理経費のほか、  
施設管理経費として五、三五一  
万八千円。また、管渠施設、ポン  
プ場施設に対する施設改良事  
業経費として三億一、七一九万  
六千円を措置し、施設管理事業  
費としては総額三億七、〇八一  
万四千円となり、実質的施設維  
持経費は、前年度より八、八%  
減少している中、今年度は特に  
施工となる流下能力対策事業に  
重点をおいております。

この広報紙は再生紙を使用しています。

また、岳南排水路基金積立金  
として一億二、一四六万四千円、  
退職手当基金積立金に二、五〇  
八万三千円を措置して、今後の  
執行財源の確保に努めてまいり  
ます。

この広報紙は再生紙を使用しています。

### 11年度補正予算

議第三号 平成十一年度補正  
予算についてでありますが、予  
算の総額に、歳入歳出それぞ  
れ正に伴うものであります。

### 12年度の収入見込み

歳人の内容につきましては、  
主財源である使用料収入として  
基本料金、従量料金を併せた七  
億四、七三六万三千円を見込み、  
減額となります。この主たる  
要因は使用料、財産收入および  
職員の定年退職に伴う総入金の  
減額によるものであります。

### 12年度の支出

歳出につきましては、組合運  
営に係る一般管理経費のほか、  
施設管理経費として五、三五一  
万八千円。また、管渠施設、ポン  
プ場施設に対する施設改良事  
業経費として三億一、七一九万  
六千円を措置し、施設管理事業  
費としては総額三億七、〇八一  
万四千円となり、実質的施設維  
持経費は、前年度より八、八%  
減少している中、今年度は特に  
施工となる流下能力対策事業に  
重点をおいております。

また、岳南排水路基金積立金  
として一億二、一四六万四千円、  
退職手当基金積立金に二、五〇  
八万三千円を措置して、今後の  
執行財源の確保に努めてまいり  
ます。


### 予算執行上の基本姿勢

以上、提出議案につきまして、  
極めて主要点のみ申し上げまし  
たが、昨今の経済情勢は大変嚴  
しい状況下にござりますので、  
予算執行にあたりましては、今  
後とも、より一層合理的な管理  
運営に努めると共に、効果的な  
事務事業の執行に努めてまい  
ります。よろしくご審議のうえ、適切なる議決を賜り  
ますようお願い申しあげまして、  
私からの説明を終わらせていただ  
きます。




## 平成12年度予算

## 平成12年度予算可決

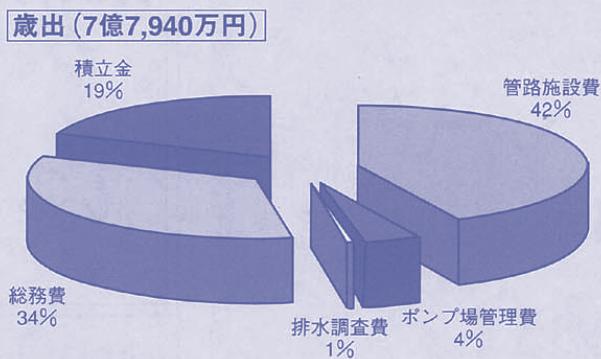

歳出(会計年度内に使うお金)	
	総額
管路施設費	(管路施設の整備に) 3億3,333万円
ポンプ場管理費	(ポンプ場の運転や整備に) 3,165万円
排水調査費	(硫化水素などの調査に) 584万円
総務費	(官舎管理や事務費などに) 2億6,203万円
積立金	(施設維持などに備えた積立金) 1億4,655万円

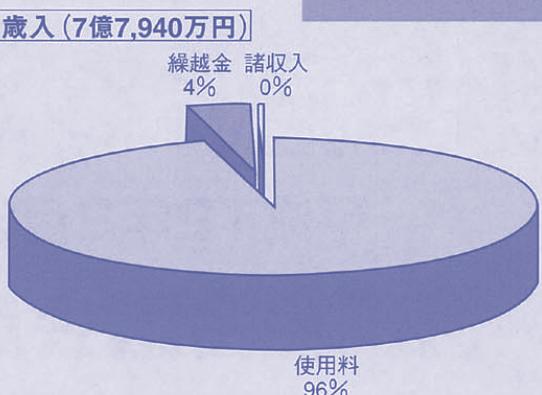

■歳入(会計年度内に入ってくるお金)	
総額	7億9,490万円
使用料(岳南排水路使用料)	7億4,737万円
繰越金(前年度からの繰越金)	3,000万円
諸収入(基金預金利子など)	203万円

十二月議会定例会

**前年度比実質2%減**

また、昭和二十六年の岳南排水路建設当初から五〇年来の懸案であつた未買収の用地確保の予算も組み込まれております。

十二年度において施設の維持管理に直接的に要する施設改良費などの管路施設費は総額三億三千三百万余であり、予算総額の四十%を占めています。この内で主な事業は管内底面を樹脂ライニングで補修する工事、管渠をリフレッシュする工事（既

また地震災害などの不測事態に備え基金の積み増しも考慮されたものとなっております。このほかに岳南排水路敷地の占用料金改定にかかる条例改正も審議されました。

以上、予算も含め四件の提出議案に対し、全てが原案のとおり可決されました。

した。管理者（富士市長 鈴木清見）の大綱説明にもあるように景気回復の実感が今一步とう中にあり、管理組合予算も前年度に比べて、四・八%の減少となる総額七億七千九百四十円となりました。

この予算では、事務の効率化を目指すものとして、定員二十名に対し、一昨年の一名減に引き続き、更に一名の職員減とし、十九名の体制となります。また、昭和二十六年の岳南排水路建設当初から五〇年来的懸

設の管の中に更に管をつくる工事などを計画しています。

平成十二年二月八日  
火に平成十二年度予算などを審議する管理組合議会定例会が富士宮市長を始めとする富士、富士宮両市議会議員の十名全員の

# 平成10年度決算の お知らせ

## 一排水量1.9%減一

平成11年11月19日(金)組合議会定例会が開かれ、平成10年度の会計決算が承認されました。年間の総排水量は、景気の低迷が長引く中で総体的に操業が低下したため前年度に比べ1.9%（794万m<sup>3</sup>）減少し、昭和56年度に次ぐ2番目に低水準となりました。

10年度の重点事業は、引き続き施設の老朽化対策に置かれ歳出総額の48.9%が当てられました。

主な事業は、次のとおりです。


岳南1号排水路では富士宮市田中、浅間町地先の管渠布設替工事、伝法地先の管内底面補修工事および久沢地先の管渠をリフレッシュする工事。

2号および3号排水路では、今泉、原田、比奈、宇東川西町地先などにおいて管渠をリフレッシュする工事および今泉ポンプ場の主ポンプ可動翼化工事。

(水位の安定化を確保することによりマンホール蓋の浮き上がりを防止し、併せてポンプ設備の耐久性の向上をはかる)

4号排水路では、依田橋地先の人孔改良工事。また、5号排水路において鈴川地先の管内補修工事、沼川排水門取替工事など合計65件の工事が行われました。

工事の際には、使用工場および付近の方々にご迷惑をお掛け致しましたが、皆様のご協力とご理解を頂き、年度に計画致しました事業は予定どおり、すべて完了致しました。改めてお礼申し上げます。

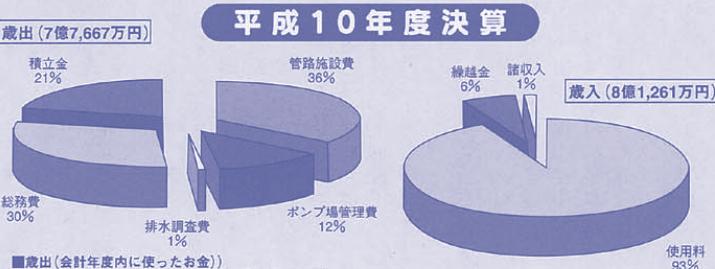


総額	7億7,667万円
管路設備費(管路設置の整備に)	3億6,331万円
ポンプ管理費(ポンプの運転や整備に)	1,044万円
排水済水費(硫酸化水素などの調査に)	584万円
総務費(庁舎管理等事務費などに)	2,633,417万円
総合タタメ(他の会計に並んである種類の会計)	14,000,200万円

## 使用者の動き

## 使用者の動き (平成11年4月1日～平成12年3月1日)

◎廃止事業所		
岳南1号	明光製紙㈱	平成11年5月27日
	協和製紙㈱	平成11年8月26日
	やよい製紙㈱	平成12年2月1日
岳南2号	宇匠(山)製紙㈱	平成11年7月23日
◎休止事業所		
岳南1号	富士宮紙業	平成11年11月1日
岳南2号	美能製紙㈱第三工場	平成11年7月13日
◎新規加入事業所		
岳南1号	高橋産業会	平成11年6月18日

# 平成夏季点検の結果

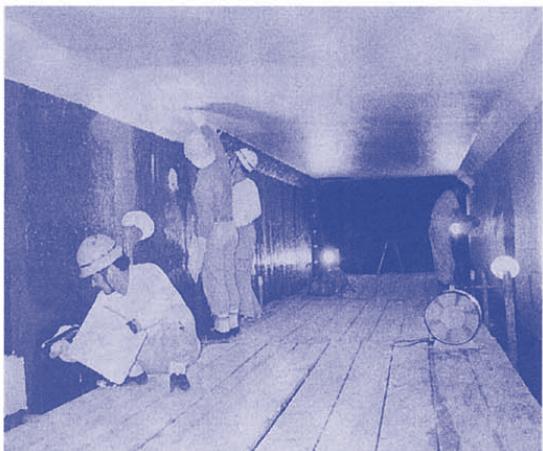

季管内点検は平成十一年七月二五日(日)から平成十一年七月二九日(木)までの五日間に行われました。この期間に工事、調査など三件の作業が行われました。

排水管の調査では浸入水・破損・クラック・たるみ・土砂の堆積・足掛け金物の腐食欠損などについて行われ、今回一、〇〇〇mm以下の管はTVカメラにより一、三八七mが調査され、その結果、補修をするものが四箇所確認されました。

一、一〇〇mm以上の管は目視により約七kmについて調査が行われ、補修をするものは二十箇所確認されました。

この内、施設の腐食防止を目的に昭和五十五年度より施工した樹脂ライニングによる管内補修施工箇所については、ライニング材の剥離箇所が一箇所確認されました。この面積的に小さく影響は少ないと思われますの

で、今後、引き続き追跡調査を行って、剥離状況の監視を行ってゆきたいと考えています。

ゲート・除塵機については、今回特に異常は認められませんでしたが、老朽化している施設が多いため、今後も日常点検、定期点検の実施とともに、更新改築計画に基づき適切な維持管理を行ってゆきたいと考えています。

今回の調査により発見された異常箇所については緊急性のあるものより順次対処するよう事業計画に反映させてゆきます。

工事期間が実質的に四日間と非常に短く、今年度は日曜日から実施したことにより「富士まつり」と重なり、花火見物の市民の通行に大きな迷惑をお掛けしました。

昨年同様、雨に降られ、手荒りなどが出了工事現場がありましたが、請負業者の努力により無事工事を完了することが出来ました。

昭和二〇年代から整備が進められた排水路は、函面をはじめとして、様々な排水路情報が未整備で、今後、引き続き追跡調査を行ってゆきたいと考えています。


岳南排水路の日常の維持管理業務には、巡回、苦情処理、補修等の業務が含まれます。

これまで保管されてまいりました。これらの業務を遂行するために、その台帳を定期的、継続的に更新していく体制を整えることが重要な課題となっています。

地下埋設物の位置、形状、その内容を台帳として整備するとともに、その台帳を定期的、継続的に更新していく体制を整えます。

この広報紙は再生紙を使用しています。

## 高圧受電設備が一新

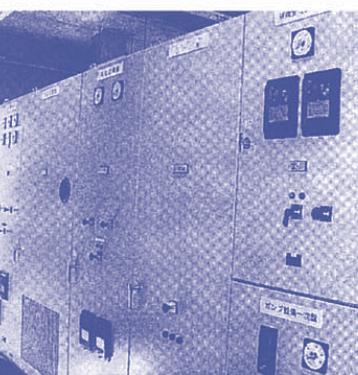

## ー今泉ポンプ場ー

これまで遮断機などの交換をしてきましたが、保安上の危険性、経過しております。

高圧受電設備は昭和四十五年四月の運転開始以来三十多年余りを経過しており、これまで遮断機などの交換をしてきましたが、保安上の危険性、

機能の低下、また交換部品の入手が難しくなってくるなどの理由から、平成十一年度高圧受電設備の全面更新を実施いたしま

した。これにより、四号ポンプ、操作盤を除き今泉ポンプ場の設備は一新されたことになります。

安定したポンプ運転管理の実現が期されます。


今泉ポンプ場高圧受電設備は昭和四十五年四月の運転開始以来三十多年余りを経過しており、これまで遮断機などの交換をしてきましたが、保安上の危険性、

機能の低下、また交換部品の入手が難しくなてくるなどの理由から、平成十一年度高圧受電設備の全面更新を実施いたしま

した。これにより、四号ポンプ、操作盤を除き今泉ポンプ場の設備は一新されたことになります。

安定したポンプ運転管理の実現が期待されます。

## 新排水路布設替が完了 ー富士宮市田中地区ー

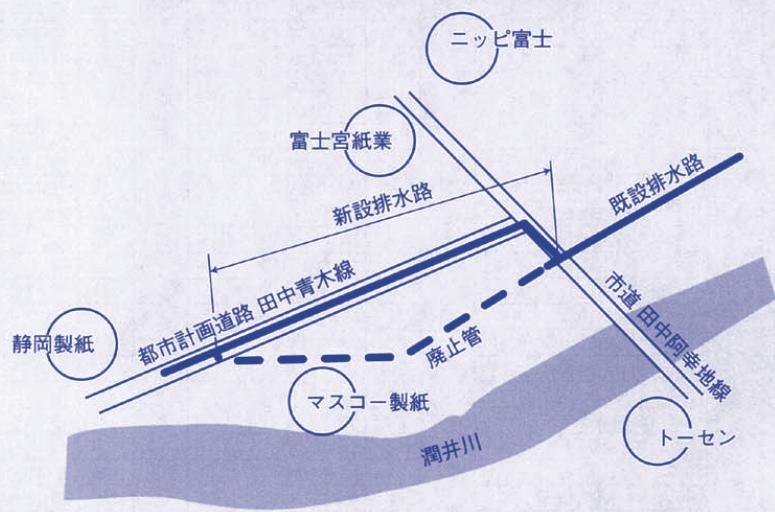

新排水路が完成し、平成十一年度夏季点検時、排水の切替えも終了しました。

これまで遮断機などの交換をしてきましたが、保安上の危険性、機能の低下、また交換部品の入手が難しくなてくるなどの理由から、平成十一年度高圧受電設備の全面更新を実施いたしました。



この広報紙は再生紙を使用しています。

## 平成12年度 夏季点検日程

期間 平成12年7月23日(日) 午前5時より  
平成12年7月27日(木) 午後5時まで

表1

路線名	日時	7月23日(日) 5 17	7月24日(月) 5 17	7月25日(火) 5 17	7月26日(水) 5 17	7月27日(木) 5 17
岳南1号排水路 (第1・第2・第3・第4・第5・第6・第7)		■	■	■	■	■
岳南1号分排水路		■	■	■	■	■
岳南2号排水路 (第1・第2・第3・第4・第5)		■	■	■	■	■
岳南3号A排水路 (第1・第2・第3)		■	■	■	■	■
岳南3号B排水路 (第4・第5)			■	■	■	■
岳南4号排水路		■	■	■	■	■
岳南5号排水路 (第1・第2・第3)			■	■	■	■
岳南幹線排水路		■	■	■	■	■

例年、実施しております岳南排水路の夏の点検および補修工事に伴い、岳南排水路が使えない時間が決まりましたのでお知らせします。

昨年より使用者のみなさんが要望のあった日曜日を含めた日程を今回も、平成十二年七月二十三日(日曜日)午前5時から平成十二年七月二十七日(木曜日)午後5時までの五日間で実施させて頂きます。

なお、詳しくは、表1・表2をご覧下さい。

ご協力を  
お願いします。



イメージキャラクター：がくちゃん

## 岳南排水路の 夏季点検日程決まる

### 2回目の日曜日スタート!!

## 平成12年度 排水が流せない期間と工場

表2

流入禁止期間	平成12年7月23日(日)午前5時から～平成12年7月27日(木)午後5時まで										
地区	路線	工場名	地区	路線	工場名	地区	路線	工場名	地区	路線	工場名
富士宮地区	1-1	森永乳業(株)富士	鷹岡地区	1-3	富士里(株)製紙(株)	伝法地区	1-分	静岡瓦斯(株)吉原	原田地区	3A-1	今泉紙業(株)
	//	信栄製紙(株)		//	丸金製紙(株)		//	(株)後藤商会		//	泉製紙(株)
	//	大宮製紙(株)		1-4	東洋ファイバ一(株)富士		//			//	三島製紙(株)原田
	//	静岡製紙工業(株)		//	富士共和製紙(株)		//			//	大宝製紙(株)
	//	マスコ(株)		//	三六九製紙(株)		2-1	(株)興人化学紙事業部		3A-2	嘉栄製紙(株)
	//	富士宮紙業		//	マツオカ製紙(株)鷹岡		//	美藤製紙(株)		//	望月紙業(株)
	//	トーセン(株)富士宮工場		//	三和製紙(株)		//	美藤製紙(株)第3		//	五條製紙(株)
	//	(株)ニッピ(株)富士工場		//	豊年製紙(株)		3A-3	小野製紙(株)		3A-4	春日製紙工業(株)
	//	東京製紙(株)		//	紅穂製紙(株)		//	大村紙業(株)		3B-1	林製紙(株)
	//	万英製紙(株)		//	新和洋製紙(株)		//	大二製紙(株)		//	興亞工業(株)
	//	王子製紙(株)富士宮		//	明治製紙(株)鷹岡		//	丸富製紙(株)今泉第2		3B-2	広栄化学工業(株)富士
	//	太洋紙業(株)		1-6	松菱製紙(株)		//	高尾製紙(株)今泉		3B-3	大昭和製紙(株)吉永3B
	//	高尾製紙(株)本社		1-1	高野製紙(株)工業		2-2	(株)興人化学紙事業部		3B-4	ジャコ・トランステクノロジー(株)2
	//	(株)フジ化学		//	國光(株)パレブ		//	美藤製紙(株)		//	中村製紙(株)
	//	丸王製紙(株)		//	明治製紙(株)伝法		2-3	丸富製紙(株)今泉		//	シャコ・トランステクノロジー(株)3
	//	天間製紙(株)天間		//	勇和産業(株)		//	丸茂製紙(株)		3B-5	久保田製紙(株)
	//	丸富製紙(株)富士根		//	イデヒコ製紙(株)		2-4	大昭和製紙(株)鈴川		//	市川製紙(株)
	//	西山工業(株)		//	田子浦(株)パレブ		2-5	大昭和製紙(株)吉永4号			
	//	東洋インキ製造(株)		//	徳育製紙(株)		2-6	興陽製紙(株)今泉			
	//	天間特殊製紙(株)西		//	中西製紙(株)工業		2-7	丸王製紙(株)吉原第2			
	//	天間特殊製紙(株)		//	富士メッキ(株)		2-8	大昭和製紙(株)鈴川			
	//	花園製紙(株)		//	利久製紙(株)		2-9	大昭和製紙(株)吉永4号			
	//	王子牛ノクロス(株)富士		1-5	三幸製紙(株)		2-10	興陽製紙(株)			
	//	新富士製紙(株)第1		//	イデシギヨー(株)		2-11	丸茂製紙(株)今泉			
	//	丸井製紙(株)板紙		1-7	キュムラス(株)		2-12	丸富製紙(株)吉原第2			
	//	滝沢製紙(株)		//	大宮製紙(株)伝法		2-13	丸王製紙(株)吉原第2			
	//	天間製紙(株)長沢		//	大進加工紙(株)		2-14	大平製紙(株)富士			
	//	鈴コーチャー		//	望月製紙(株)		2-15	ニットク(株)			
	//	荒川化学工業(株)富士		//	紺屋製紙(株)		2-16	和興製紙(株)			
	//	岳南第一製紙協同		//	ハリマ化成(株)富士		2-17	新橋製紙(株)第2			
	//	鈴ヤスマ技研		//	明治製紙(株)本社		2-18	大日製紙(株)			
	1-2	丸井製紙(株)家庭紙		//	高崎三興(株)富士		2-19	井出製紙(株)			
				//			2-20	美藤製紙(株)第2			
				//			2-21	富久興製紙(株)			
				//			2-22	ミヅホ製紙(株)			
				//			2-23				
				//			2-24				
				//			2-25				
				//			2-26				
				//			2-27				
				//			2-28				
				//			2-29				
				//			2-30				
				//			2-31				
				//			2-32				
				//			2-33				
				//			2-34				
				//			2-35				
				//			2-36				
				//			2-37				
				//			2-38				
				//			2-39				
				//			2-40				
				//			2-41				
				//			2-42				
				//			2-43				
				//			2-44				
				//			2-45				
				//			2-46				
				//			2-47				
				//			2-48				
				//			2-49				
				//			2-50				
				//			2-51				
				//			2-52				
				//			2-53				
				//			2-54				
				//			2-55				
				//			2-56				
				//			2-57				
				//			2-58				
				//			2-59				
				//			2-60				
				//			2-61				
				//			2-62				
				//			2-63				
				//			2-64				
				//			2-65				
				//			2-66				
				//			2-67				
				//			2-68				
				//			2-69				
				//			2-70				
				//			2-71				
				//			2-72				
				//			2-73				
				//			2-74				
				//			2-75				
				//			2-76				
				//			2-77				
				//			2-78				
				//			2-79				
				//			2-80				
				//			2-81				
				//			2-82				
				//			2-83				
				//			2-84				
				//			2-85				
				//			2-86				
				//			2-87				
				//			2-88				
				//			2-89				
				//			2-90				
				//			2-91				
				//			2-92				