

より安全で強い施設づくりと 管理しやすい施設づくりを目指して

平成13年2月6日

＝管理組合議会定例会＝

当然、本組合財政にも「こうし」た景気動向が反映されるところであるが、ここ二、三年の排水量実績を見ると過減化傾向は免れないものの横ばいに近いと認識している。

現在、わが国の景気動向は、企業間の格差を残しながらも緩やかな改善を続け、回復基調にあるというものの、地域経済においては依然として回復感が伴わないというものが実感で、岳南排水路関係工場においては、廃止、企業統合及び許可排水量の減量にも見られるように一段と厳しい状況のみが目立つている。

管理者（富士市長鈴木清見）は、本定例会に先立ち、提出議案の総括的な説明をされ、議員各位に審議を賜り、議決の協力を求めた。

管理者説明の概要は、次のとおり。

岳南排水路管理組合議会（渡辺勝議長）二月定例議会が二月六日(火)、同管理組合で開かれ、平成十三年度予算案などを審議し、いずれも原案どおり可決した。

合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例については、本条例の基本法である地方公務員災害補償法の中央省庁の再編成に伴う一部改正である。

議第二号 平成十二年度岳南排水路管理組合会計補正予算について、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ一、五三三万四千円を追加し、八億一、八七九万六千円とするもので、歳入においては、廃止工場の増加などによる使用料収入の減額、基金運用における利率の上昇による増額及び本年度勧奨退職者一名分の職員退職手当基金からの繰入れ措置を行う。また歳出においては、職員の給与改定に伴う人件費の減額、勤奨退職に伴う退職手当の増額及び岳南排水路基金積立金の追加等所要の措置を行う。

二パーセントの割合となり、このほか、財産収入としては基金運用に伴う益金として五三七万六千円を計上し、繰入金として職員一名の定年退職に伴う基金繰入金一、七二九万九千円、また繰越金三、〇〇〇万円を措置している。

予算執行上の基本姿勢

岳麓排水路管理組合監查委員二覽

◇知識経験を有する者から選任する者
(任期:平成15年11月20日まで)

◇議員のうちから選任する者



管理者の説明（会議場で）

総予算の一九%をポンプ場施設の保全対策に

運営委員会開かれる。


(2)第4号

広報「がくはい」


平成13年3月15日

平成13年度予算

歳出(8億670万円)

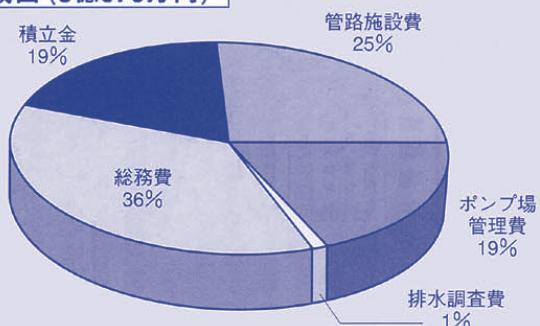

歳入(8億670万円)

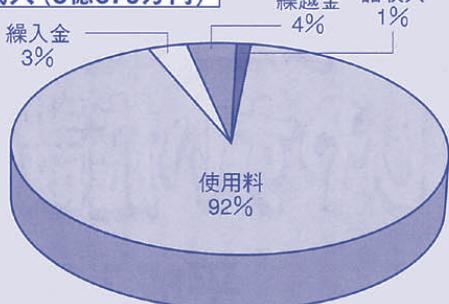

■歳出(会計年度内に使うお金)

総額	8億670万円
管路施設費 (管路施設の整備に)	2億320万円
ポンプ場管理費 (ポンプ場の運転や整備に)	1億5,682万円
排水調査費 (硫化水素などの調査に)	735万円
総務費 (庁舎管理や事務費などに)	2億8,895万円
積立金 (施設維持などに備えた積立金)	1億5,038万円

■歳入(会計年度内に入ってくるお金)

総額	8億670万円
使用料(岳南排水路の使用料)	7億4,350万円
緑入金(基金からの取りくずし金)	2,730万円
繰越金(前年度からの繰越金)	3,000万円
諸収入(基金預金利子など)	590万円

平成十三年二月の組合議会で議決された平成十三年度予算是、前年度とほぼ同規模の総額八億六七〇万円となりました。

景気低迷の影響でここ数年排水量も減少しており、収入の大半を占める使用料も減収が見込まれている。また、十三年度より財政計画の柱として、地震災害対策を含めた、安全で強い施設づくりと、流下能力を確保し、他の公共施設との整合を図る、管理しやすい施設づくりを目指した事業計画となっている。

十三年度は、今泉ポンプ場施設の保全対策に重点がおかれ、

総予算の十九パーセントが充てられています。水位の安定化を確保し、ポンプ設備の耐久性の向上を図るために主ポンプ可動翼化工事が平成十三年度で完成となるほか、老朽化した設備を更新し機能維持を図る工事等が行われる予定です。

また、管路施設費は総予算の二十五パーセントで、事業は、毎年実施されている夏季管内点検作業、管渠のクラックや継目からの浸入水を防ぐこと等を目的とした管渠更生工事六件、な

ども老朽化が著しく地震発生時には多大な被害が予想される箇所は耐震補強工が施工されます。また、岳南一号第七排水路においては、流下能力不足を解消するため、平成十二年度に延

伸工事(総延長一、一一五メートル)を施工しているが、同排水路に接続する工場下水路接続工事も予定されています。

平成十二年九月三日をもって現委員の任期満了に伴い、現委員(十四名)に、新たに富士宮商工会議所専務理事の加茂恒雄氏を加入了十五名の委員に管理者(富士市長鈴木清見)が委嘱を行った。

また、正副委員長の選任においては、指名推薦により委員長に、大昭和製紙株式会社本社工場長の遠藤宏一氏が再任され、副委員長には、トーセン株式会社富士宮工場長の大島政春氏が選任された。

なお、同委員会で審議された事項は、次のとおり。

一、報告事項
(一)平成十一年度事業報告について
(二)岳南排水路使用工場の現況について
(三)現行使用料について
(四)平成十二年度夏季管内点検結果について

以上の案件について、審議の結果、原案どおり承認された。

一 夏季点検結果一

流下能力不足を解消!

富士市伝法、久沢地区の市道
延伸線に埋設されている既設の
岳南一号第一排水路は、昭和三
十四年に施行されて以来、四十
一年が経過し、老朽化が進む中、
うち、施設の腐食防止を目的に
昭和五十五年度より施工した工
事は、ライニング材の剥離が二十
箇所確認された。

これらの面積は小さいため、
影響は少なく、今後も引き続き
追跡調査を行い、剥離状況の監

視を行っていく必要がある。

ポンプ場施設の電気設備、ゲ

ート、除塵機などについては、
老朽化が原因とみられる異状が

五個所確認された。これらにつ
いては、平成十二年度緊急対策
工事で対処しなければならない
施設のため、今後も日常点検、
定期点検の実施とともに、更新
改築計画を含めた適切な維持管
理が求められるところである。

工事期間が実質的に四日間と
非常に短い期間であるのに加え、

昨年同様、雨に降られ、手戻り
などがでた工事現場もあつたが、
施工業者の努力により無事工事
を完了することができました。

今後は、作業効率が良く、か
つ、天候に影響されない新技術、
新材料等の情報収集を行い、積
極的に採用していく必要がある
と報告されている。



現行の岳南排水路使用料は、平成三年度から導入されており、五年毎の見直しを経て、現在に至っております。

第二期目の見直し(平成七年)では、平成十二年度までの五年間を予測検討した結果、景気動向が先行き不透明な状況にあり、「地場産業である製紙業をはじめとする岳南地域の製造業も非常に厳しい状況であった」とことを考慮し、「事務事業の一層の効率化により料金を据え置く」方針で推移してきました。

今年度は、第二期目の最終年度であるため、今後の財政収支の見通しについて検討を進めてまいりました。

現状の排水量は、三ヵ年連続した落ち込みが続いているが、改定の必要が迫っている状況ですが、使用者の七十パーセントを占める家庭紙業界は依然として、自立的回復の途についているとは言えない現状であることを勘案し、「総経費の一層の圧縮と効率化を図る」ことにより、使用料金の改定を、更に五ヵ年延長し、平成十七年度まで現行使用料の据え置きを考えております。

現行の岳南排水路使用料は、平成三年度から導入されており、五年毎の見直しを経て、現在に至っております。

第二期目の見直し(平成七年)では、平成十二年度までの五年間を予測検討した結果、景気動向が先行き不透明な状況にあり、「地場産業である製紙業をはじめとする岳南地域の製造業も非常に厳しい状況であった」とことを考慮し、「事務事業の一層の効率化により料金を据え置く」方針で推移してきました。

今年度は、第二期目の最終年度であるため、今後の財政収支の見通しについて検討を進めてまいりました。

現状の排水量は、三ヵ年連続した落ち込みが続いているが、改定の必要が迫っている状況ですが、使用者の七十パーセントを占める家庭紙業界は依然として、自立的回復の途についているとは言えない現状であることを勘案し、「総経費の一層の圧縮と効率化を図る」ことにより、使用料金の改定を、更に五ヵ年延長し、平成十七年度まで現行使用料の据え置きを考えております。

使用料金据置き

－平成十七年度まで－



岳南排水路を
長く健全な状態で
使用するために、
硫化水素を
排出しないように
ご協力ください。

自主監視対象工場
36から60に!!

最近特に、鷹岡地区・富士宮地区に発生が目立っています。
万一事故が起きた場合、一般市民を巻き込むような事故が起きないよう十分な注意をお願いします。



写真1 3号第4人孔17号の発泡状況

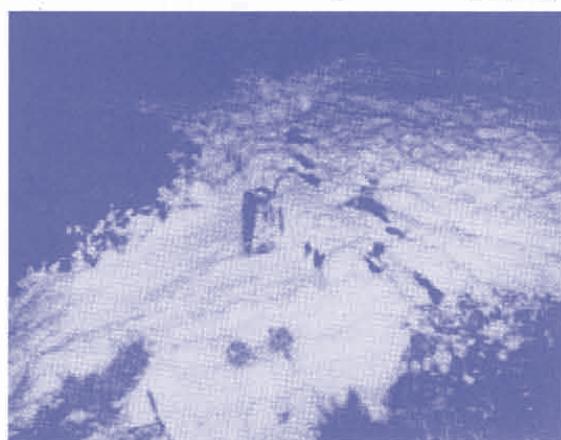


写真2 1号第1人孔89号の発泡状況

管理組合では、「岳南排水路のマンホールから発泡あり」と

の県警や住民からの通報により写真1・2に示すような発泡現場を一部の工場（発泡に関する特定の工場に人的・金銭的負担がかかる）の協力を得て消泡・清掃作業を行っております。

マンホールからの発泡は、昼夜を問わず突然発生し、主に道路上あるため、交通障害・スリップ（冬季）等交通事故に及ぶ危険な状態のほか、付近住民に多大な迷惑をかけることがあります。

原因は、工場で使用される界面活性剤など色々あるかと思いますが、各工場では排水の泡の状態を把握し、消泡に努めてください。

工場排水の泡に注意してください!!

平成13年度 夏季点検日程

期間 平成13年7月29日(日) 午前5時から
平成13年8月2日(木) 午後5時まで

表1

路線名	日時	7月29日(日) 5 17	7月30日(月) 5 17	7月31日(火) 5 17	8月1日(水) 5 17	8月2日(木) 5 17
岳南1号排水路 (第1・第2・第3・第4・第5・第6・第7)		■	■	■	■	■
岳南1号分排水路		■	■	■	■	■
岳南2号排水路 (第1・第2・第3・第4・第5)		■	■	■	■	■
岳南3号A排水路 (第1・第2・第3)		■	■	■	■	■
岳南3号B排水路 (第4・第5)		■	■	■	■	■
岳南4号排水路		■	■	■	■	■
岳南5号排水路 (第1・第2・第3)			■	■	■	■
岳南幹線排水路		■	■	■	■	■

例年、実施しております岳南排水路の夏の点検及び補修工事に伴い、岳南排水路が使えない期間が決まりましたのでお知らせします。

使用者のみなさんから要望のあつた日曜日を含めた日程を今回も、平成13年七月二十九日(日曜日)午前5時から平成十三年八月一日(木曜日)午後5時までの五日間(一部を除く)で実施させて頂きます。



なお、詳しくは、表1・表2をご覧下さい。

3年目の日曜日スタート!!

夏季点検日程決まる

岳南排水路

平成13年度 排水が流せない期間と工場

表2

流入禁止期間		平成13年7月29日(日)午前5時から平成13年8月2日(木)午後5時まで									
地区	路線	工場名	地区	路線	工場名	地区	路線	工場名	地区	路線	工場名
富士宮地区	1-1	森永乳業㈱富士工場	鷹岡地区	1-3	富士里和製紙㈱	伝法地区	1-分	静岡瓦斯㈱吉原工場	原田地区	3A-1	今泉紙業㈱
	//	信栄製紙㈱		//	丸金製紙㈱		//	㈲後藤商会		//	泉製紙㈲
	//	大宮製紙㈱		1-4	東洋ファイバ㈱富士工場		//			//	三島製紙㈱原田工場
	//	静岡製紙工業㈱		//	富士共和製紙㈱		//			//	大宝製紙㈱
	//	マスコ一製紙㈱		//	三六九製紙㈱		2-1	鶴興人化学紙事業部富士工場		3A-2	嘉栄製紙㈱
	//	五湖製紙㈱富士工場		//	マツオカ製紙㈱鷹岡工場		//	美藤製紙㈱		//	望月紙業㈱
	//	トーセン㈱富士宮工場		//	三和製紙㈱		//	美藤製紙㈱第三		//	五條製紙㈱
	//	㈱ニッピ富士工場		//	豊年製紙㈱		//	興陽製紙㈱今泉工場		3A-3	小野製紙㈱
	//	東京製紙㈱		//	紅巻製紙㈱		//	新和洋製紙㈱		//	春日製紙工業㈱
	//	万英製紙㈱		//	明治製紙㈱		//	大二製紙㈱			
鷹岡地区	//	王子製紙㈱富士工場富士官事務所		1-6	松蔓製紙㈱		//	丸富製紙㈱今泉第2工場		3B-4	林製紙㈱
	//	大洋紙業㈱		1-1	高野製紙工業㈱		//	高尾製紙㈱今泉工場		//	興亜工業㈱
	//	高尾製紙㈱本社工場		//	㈱国光パルプ事業部		//	丸富製紙㈱今泉工場		//	朝日化学工業㈱富士工場
	//	㈱フジ化学		//	明治製紙㈱伝法工場		2-2	丸富製紙㈱今泉工場		//	大昭和製紙㈱本社工場吉永3B
	//	丸王製紙㈱		//	勇和産業㈱		//	丸茂製紙㈱		//	サイコトランスクロージー計画
	//	天間製紙㈱天間工場		//	イデヒコ製紙㈱		2-3	東海製紙工業㈱		//	志田製紙㈱
	//	九富製紙㈱富士工場		//	田子浦/パレブ㈱		2-4	丸王製紙㈱吉原工場第二		3B-5	久保田製紙㈱
	//	西山工業㈱		//	徳育製紙㈱		//	大平製紙㈱富士工場		//	市川製紙㈱
	//	東洋インキ製造㈱富士工場		//	中西製紙工業㈱		2-5	二ノックト㈱		4	大昭和製紙㈱本社工場鈴川
	//	天間特殊製紙㈱西工場		//	富士メリッキ㈱		//	和興製紙㈱		//	大昭和製紙㈱本社工場吉永4号
伝法地区	//	天間特殊製紙㈱		//	利久製紙㈱		2-6	新橋製紙㈱		//	興陽製紙㈱
	//	花園製紙㈱		1-5	三幸製紙㈱		2-7	新橋製紙㈱第二工場		今泉地区	ミヅホ製紙㈱
	//	王子キノクロス㈱富士工場		//	イデシキヨ一㈱		//	大日製紙㈱			日清紡績㈱富士工場
	//	新富士製紙㈱第一工場		//	キュムラス㈱		//	井出製紙㈱			三島製紙㈱新富士工場
	//	丸井製紙㈱紙工場		//	大宮製紙㈱伝法工場		//	美藤製紙㈱第二工場			
	//	滝沢製紙㈱		//	大進加工紙㈱		//	富久興製紙㈱			
	//	天間製紙㈱長沢工場		//	望月製紙㈱		//	ミヅホ製紙㈱			
	//	㈱コーチヨー		//	紺屋製紙㈱						
	//	荒川化学工業㈱富士工場		//	ハリマ化成㈱富士工場						
	//	岳南第一製紙協同組合		//	明治製紙㈱本社工場						
1-2	丸井製紙㈱家庭紙工場			//	高崎三興㈱富士工場						

流入禁止期間		平成13年7月30日(日)午前5時から平成13年8月1日(木)午後5時まで	
地区		工場名	
平垣・夢原地区	5-1	王子製紙㈱富士工場	
	//	大興製紙㈱	
	//	大昭和製紙㈱本社工場富士	
5-2	岳南3号A第1排水路		
5-3	王子製紙㈱富士工場		

路線の凡例

1-1	岳南1号排水路
1-分	岳南1号分排水路
2-1	岳南2号排水路
3A-1	岳南3号A第1排水路
3B-4	岳南3号B第4排水路
4	岳南4号排水路
5-1	岳南5号排水路
幹線	幹線排水路

研修会などに職員を派遣します。

各事業所において、新入社員又は部署の異動に伴う社内研修の際に、岳南排水路にかかる説明を必要とする場合には、当管理組合職員を派遣等いたしますので、ご相談下さい。

連絡先 総務課 企画調整担当まで
TEL (0545) 51-2802

管理組合では、平成11年度よりダイヤル・イン方式(直通電話)の採用により、各係に直接電話ができるようになりましたのでご利用下さい。



[総務課 業務係]
100545・五一・二六六七

使用者のみなさんにお願い
みなさまに

等がありましたら、左記までご連絡下さい。

課 係 名	電話番号(直通)
総務課	0545-51-2623
業務係	// 51-2667
企画調整担当	// 51-2802
施設課	水質係 // 51-2859
	管理係 // 51-2883
	工務係 // 51-2889
F A X	// 51-2676
管理人室(夜間・休日用)	// 51-2897

電話番号のご案内